

AVISO DE ERRATA

(UASG 928790)



AVISO DE ERRATA I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 014/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 024/2025

REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025

ONDE SE LÊ:

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, torna público, na presença e ciência da pregoeira designada pela portaria nº. SAAE – 056/2025 de 11 de março de 2025, que a **SESSÃO PÚBLICA**: Será aberta na internet às **09:30 horas** do dia **25/02/2025**, no endereço eletrônico:

25/08/25
<https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>. (www.gov.br/compras).

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Inversores de Frequência e Soft Starters a serem utilizados nos sistemas de captação, distribuição de água e coleta de esgoto do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

EDITAL		
Pregão Eletrônico nº 014/2025	Data de abertura: 25/08/2025 às 09:30hrs no sítio www.compras.gov.br	
Prazo para envio da proposta/documentação: Até dia 25/08/2025 antes da abertura do certame.	Modo de Disputa: ☒ Aberto ☐ Fechado ☐ Aberto e Fechado	Regime Jurídico: ☒ Lei 14.133/2021

AVISO DE ERRATA



(UASG 928790)

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMA T	UNIDAD E DE MEDIDA	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRI O	VALOR TOTAL
1	Inversor de frequência trifásico 440V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 125 CV. Com IHM. Este inversor deve atender à seguinte especificação: operar normalmente com um motor instalado a uma distância de 160 metros. NOTA: O fornecedor é responsável por apresentar, juntamente com a proposta, uma declaração do fabricante, o manual do inversor ou outro documento em que essa especificação esteja claramente explícita.	617012	UNID.	7		
2	Inversor de frequência trifásico 220V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 60CV. Com IHM. Este inversor deve atender à seguinte especificação: operar normalmente com um motor instalado a uma distância de 160 metros. NOTA: O fornecedor é responsável por apresentar, juntamente com a proposta, uma declaração do fabricante, o manual do inversor ou outro documento em que essa especificação esteja claramente explícita.	625548	UNID.	2		

No Anexo - Termo de Referência:

4.2.8.1 Conforme informado na tabela de especificações constante no subitem 1.1 deste Termo de Referência, os fornecedores deverão apresentar, para os itens 01 e 02, **documento e/ou manual que** comprove que os inversores de frequência atendem normalmente ao motor

AVISO DE ERRATA

(UASG 928790)



instalado uma distância de 160m, estando explícita esta informação, via sistema eletrônico, juntamente com a proposta comercial, sob pena de desclassificação.

LEIA-SE:

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, torna público, na presença e ciência da pregoeira designada pela portaria nº. SAAE – 056/2025 de 11 de março de 2025, que a **SESSÃO PÚBLICA:** Será aberta na internet às **09:00 horas** do dia **01/09/2025**, no endereço eletrônico:

<https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>. (www.gov.br/compras).

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Inversores de Frequência e Soft Starters a serem utilizados nos sistemas de captação, distribuição de água e coleta de esgoto do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

EDITAL		
Pregão Eletrônico nº 014/2025	Data de abertura: 01/09/2025 às 09:00hrs no site www.compras.gov.br	
Prazo para envio da proposta/documentação: Até dia 01/09/2025 antes da abertura do certame.	Modo de Disputa: ☒ Aberto ☐ Fechado ☐ Aberto e Fechado	Regime Jurídico: ☒ Lei 14.133/2021

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

AVISO DE ERRATA

(UASG 928790)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMA T	UNIDAD E DE MEDIDA	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRI O	VALOR TOTAL
1	Inversor de frequência trifásico 440V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 125 CV. Com IHM. Este inversor deve atender às seguintes especificações em função da localização do ponto de operação das bombas, alocadas nos poços tubulares profundos: deve operar normalmente com um motor instalado a uma distância de 160 metros, considerando a durabilidade do equipamento e a susceptibilidade de rebaixamento da bomba ao longo dos anos. NOTA: O fornecedor é responsável por apresentar, juntamente com a proposta, uma declaração do fabricante ou manual do inversor, a não apresentação deste, <u>sob pena de desclassificação.</u>	617012	UNID.	7		
2	Inversor de frequência trifásico 220V, corrente de trabalho permanente de no mínimo 170A potência 60CV. Com IHM. Este inversor deve atender às seguintes especificações em função da localização do ponto de operação das bombas, alocadas nos poços tubulares profundos: deve operar normalmente com um motor instalado a uma distância de 160 metros, considerando a durabilidade do equipamento e a susceptibilidade de rebaixamento da bomba ao longo dos anos. NOTA: O fornecedor é responsável por apresentar, juntamente com a proposta, uma declaração do fabricante ou manual do inversor, a não apresentação deste,	625548	UNID.	2		

No Anexo - Termo de Referência:


4.2.8.1 Conforme informado na tabela de especificações constante no subitem 1.1 deste Termo de Referência, os fornecedores deverão apresentar, para os itens 01 e 02, **declaração do fabricante e/ou manual que comprove que os inversores de frequência atendem normalmente ao motor instalado uma distância de 160m**, estando explícita esta informação, via sistema eletrônico, **juntamente com a proposta comercial, sob pena de desclassificação.**

AVISO DE ERRATA



(UASG 928790)

Itabirito 14 de agosto de 2025

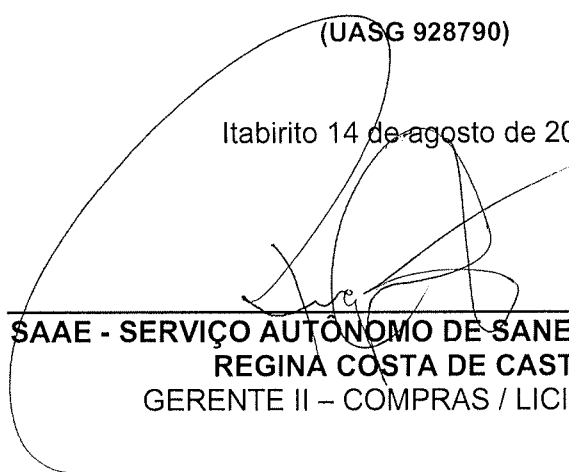

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO
REGINA COSTA DE CASTRO
GERENTE II – COMPRAS / LICITAÇÕES

